




quick guide power meter

**energy metering 3-PH
with next1 and next3**

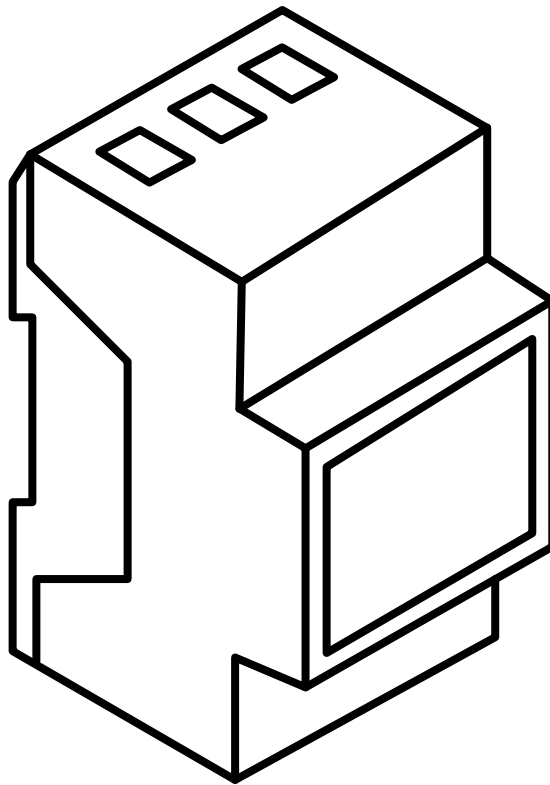

Carlo Gavazzi EM530/EM540

Connexion/Connection/Anschluss/Connessione

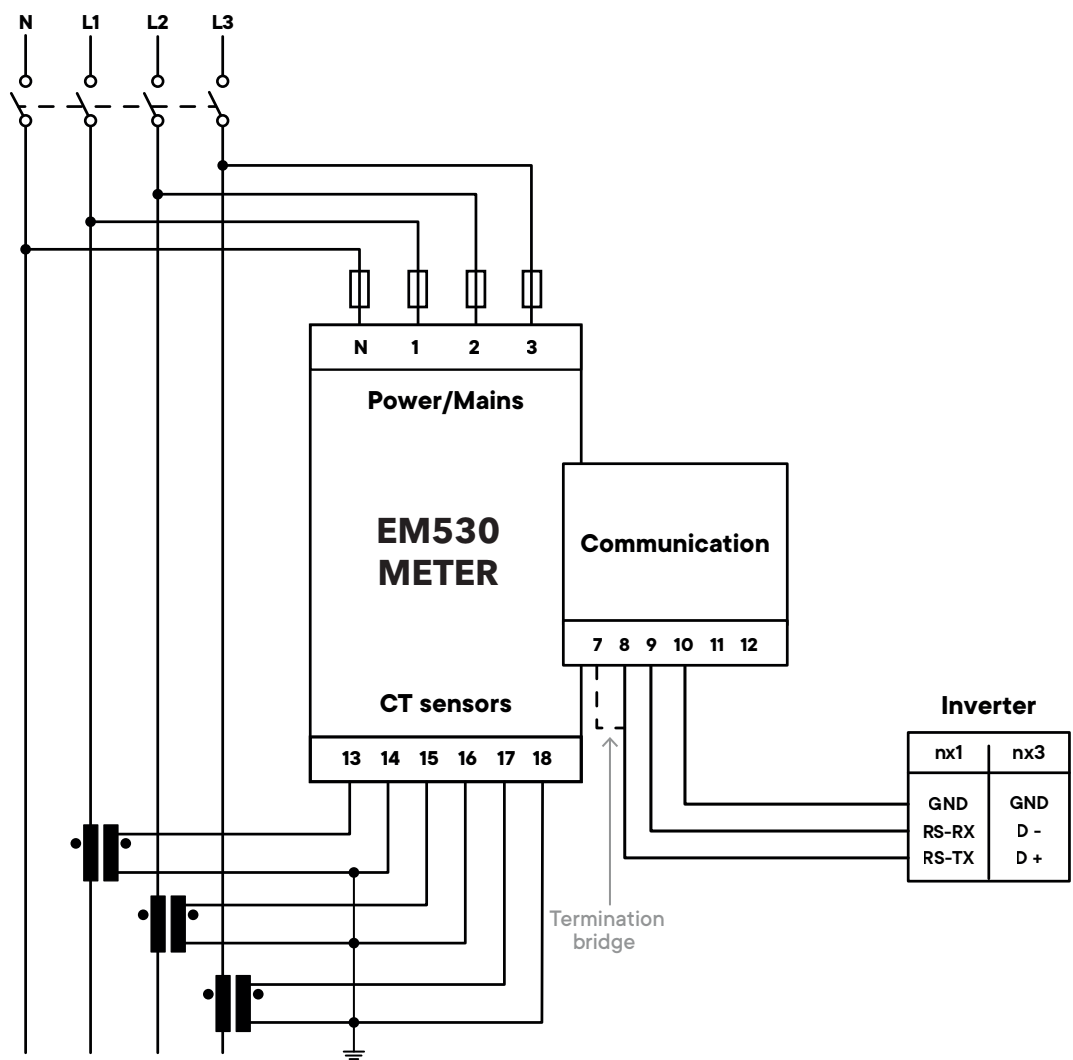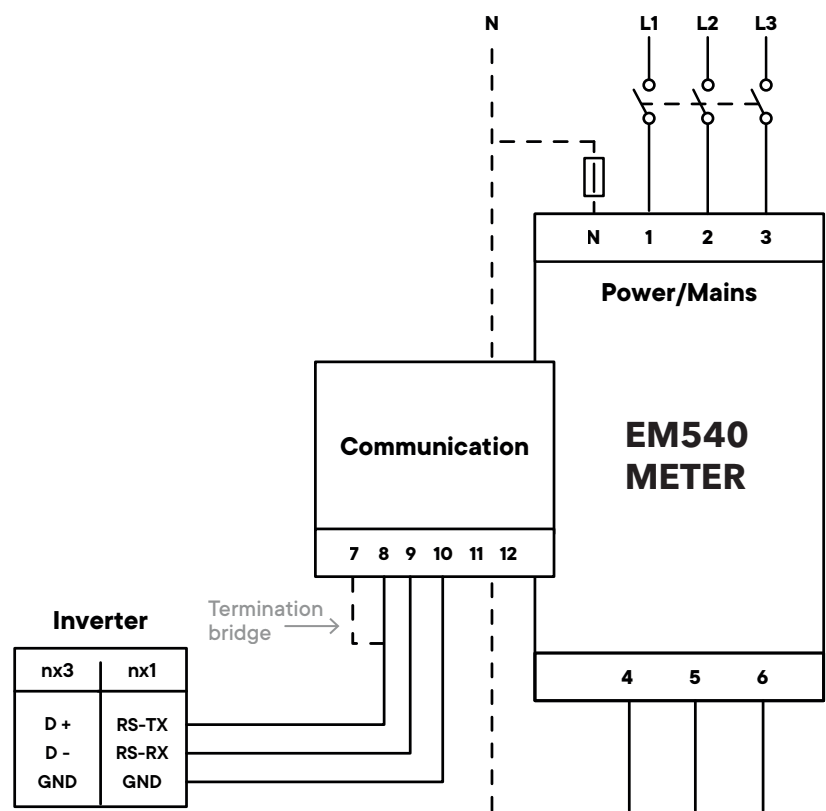

Configuration/Konfiguration/Configurazione

Configuration wizard

1 Language

2 Devices

3 Updates

4 General

5 AC

6 External devices

7 Battery

8 Monitoring

9 Summary

Powermeter used in the system

Device connect. to a powermeter

Brand and model

Powermeter usage

Modbus address

←

Yes

MPAN16329

To be set

To be set

0

→

Step 2 of 2

Powermeter

EN

1. Open the wizard on the nx1/nx3 device (via nx interface or web interface).
2. Under the 6 - External devices tab, enter the information related to the energy meter.
3. Select the Modbus address. If the meter was purchased from Studer Innotec, it is preconfigured to 1. Otherwise, refer to the meter supplier's documentation.

FR

1. Ouvrir l'assistant (wizard) sur le dispositif nx1/nx3 (via nx interface ou web interface).
2. Dans l'étape 6 - Appareils externes, saisir les informations relatives au compteur d'énergie.
3. Sélectionner l'adresse Modbus. Si le compteur a été acheté chez Studer Innotec, celle-ci est préconfigurée à 1. Dans le cas contraire, se référer à la documentation du fournisseur du compteur.


DE

1. Öffnen Sie den Assistenten (Wizard) auf dem nx1/nx3-Gerät (über nx interface oder web interface).
2. Unter dem Reiter 6 - Externe Geräte die Informationen zum Energiezähler eingeben.
3. Wählen Sie die Modbus-Adresse. Wenn der Zähler bei Studer Innotec gekauft wurde, ist diese auf 1 vorkonfiguriert. Andernfalls siehe Dokumentation des Zählerlieferanten.

IT

1. Aprire la procedura guidata (wizard) sul dispositivo nx1/nx3 (tramite nx interface o web interface).
2. Nella scheda 6 - Dispositivi esterni, inserire le informazioni relative al contatore di energia.
3. Selezionare l'indirizzo Modbus. Se il contatore è stato acquistato da Studer Innotec, è preconfigurato a 1. In caso contrario, fare riferimento alla documentazione del fornitore del contatore.

swiss made power

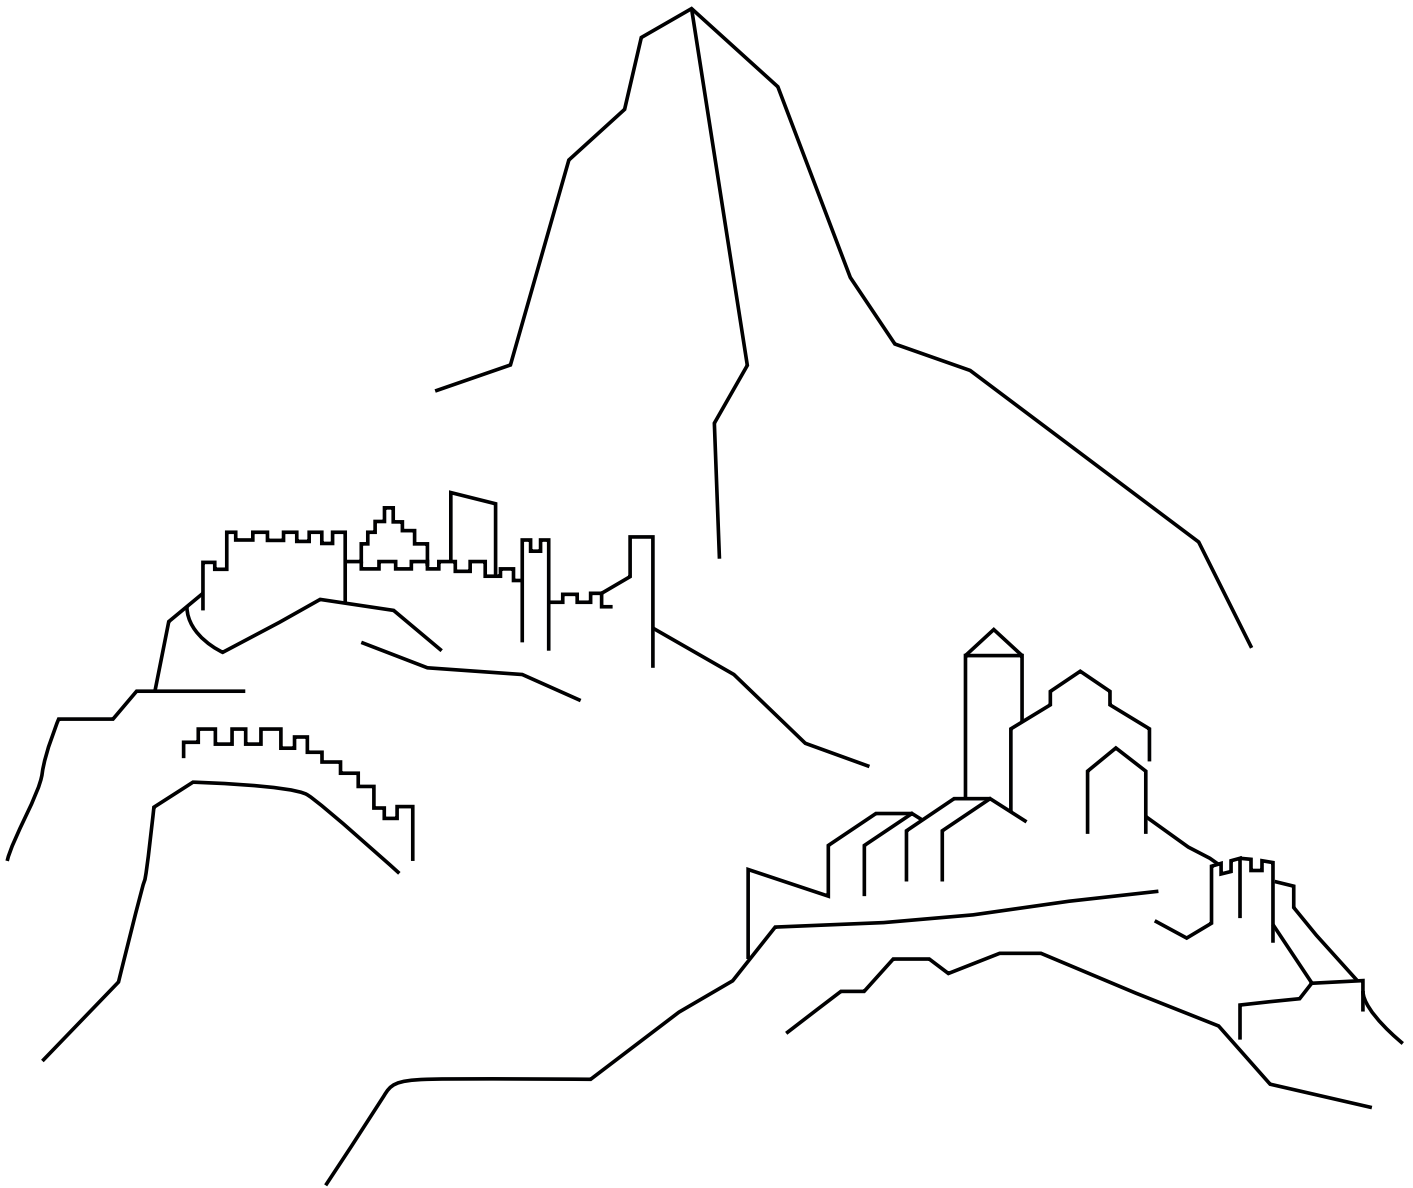

Call our specialists +41 27 205 60 80
or visit studer-innotec.com/support

Studer Innotec SA
Rue des Casernes 57
1950 Sion, Switzerland

info@studer-innotec.com

© All rights reserved
Studer Innotec SA - V1.1
Data may change without any notice